


UV - BETONOVÁ ULIČNÍ VPUSTĚ TYPOVÁ


VĚTEV A : 16 ks  
VĚTEV B : 3 ks

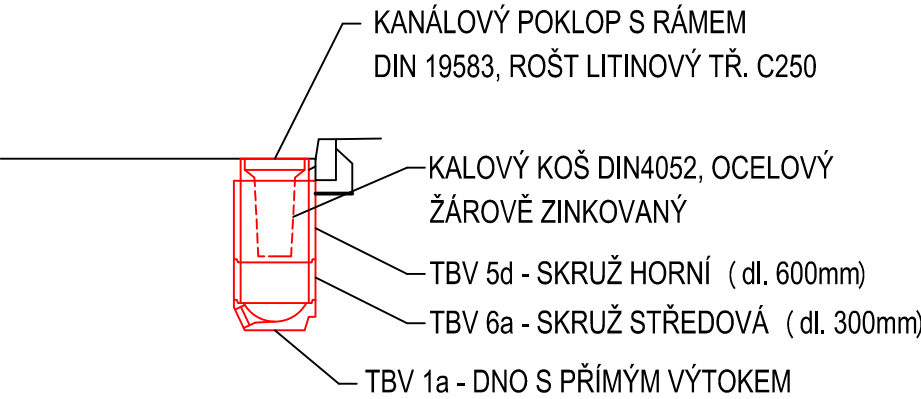

VĚTEV A :  
PŘÍPOJKY UV 1 - 16 Z PVC DN150mm DO NOVÉ KANALIZACE

VĚTEV B :  
PŘÍPOJKY VPUSTÍ + ACO DRAIN DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE : PVC DN150mm, DL. 24,0 m

Detail uložení žlabů ACO XtraDrain

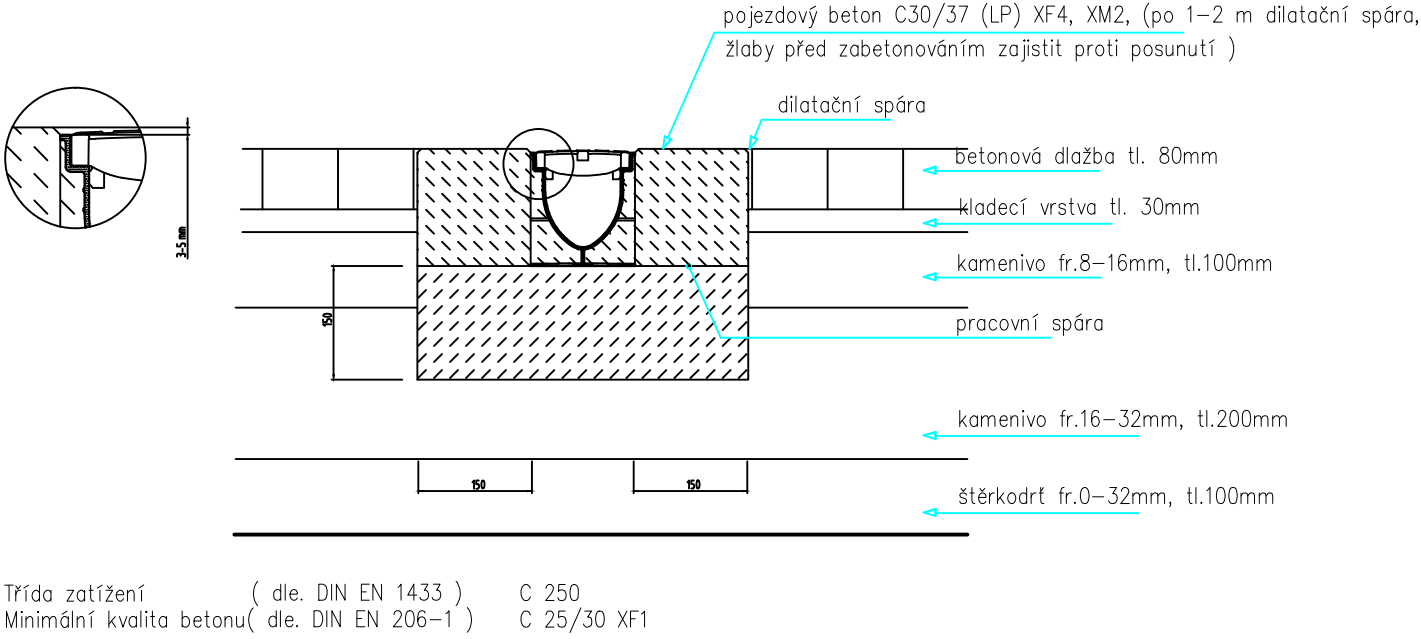

		<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	<i>Podpisy</i>    	<i>Paré</i>
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Martan		
Zodpovědný projektant	Ing. Karel Valenta		
Vypracoval	Ing. Marta Valentová		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun		
Investor	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor		
Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor		
Akce:	<b>ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, I. ETAPA</b>	Zakázkové číslo	1374912
		Stupeň	DPS
		Datum	04/2013
		Soubor	
		Tiskový soubor	
Objekt:	<b>SO 20 - KOMUNIKACE</b>	Formát	2 x A4
		Měřítko	1 : 50, 1:20
Příloha	ULIČNÍ VPUŠŤ, ODVODŇOVACÍ ŽLAB	Číslo přílohy <b>D.3.11.</b>	Revize 0