



UZEMNĚNÍ

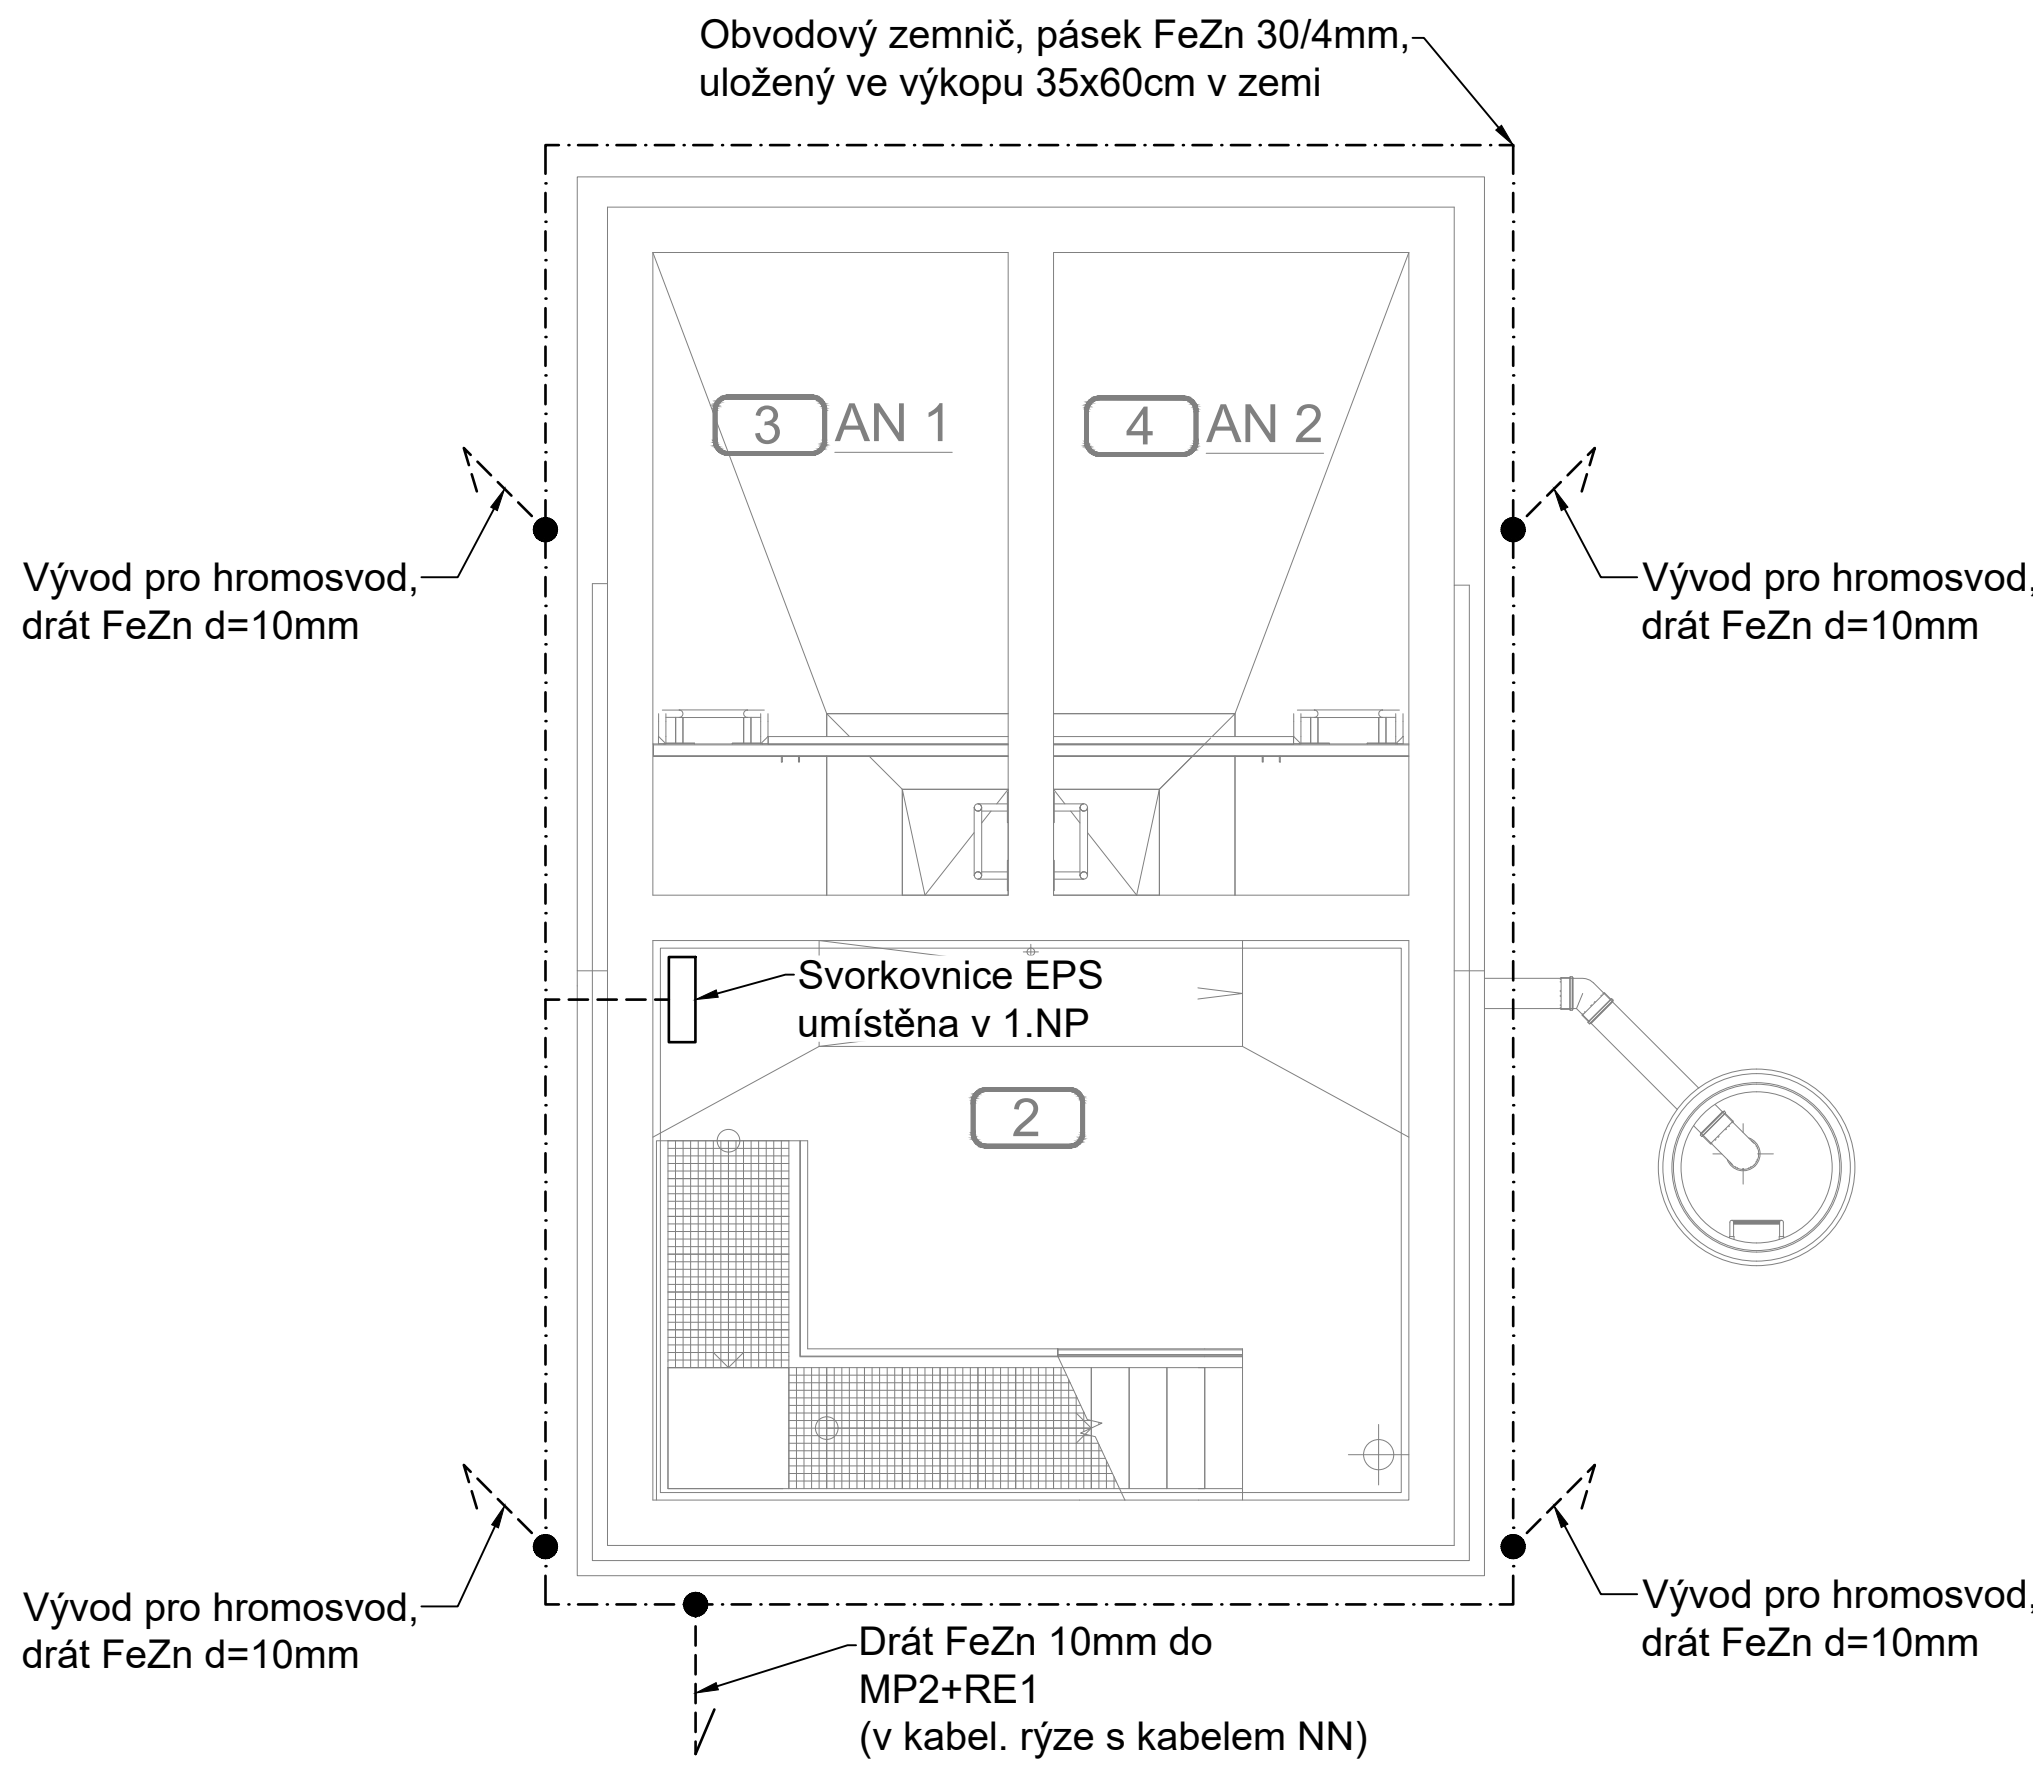

HROMOSVOD - STŘECHA

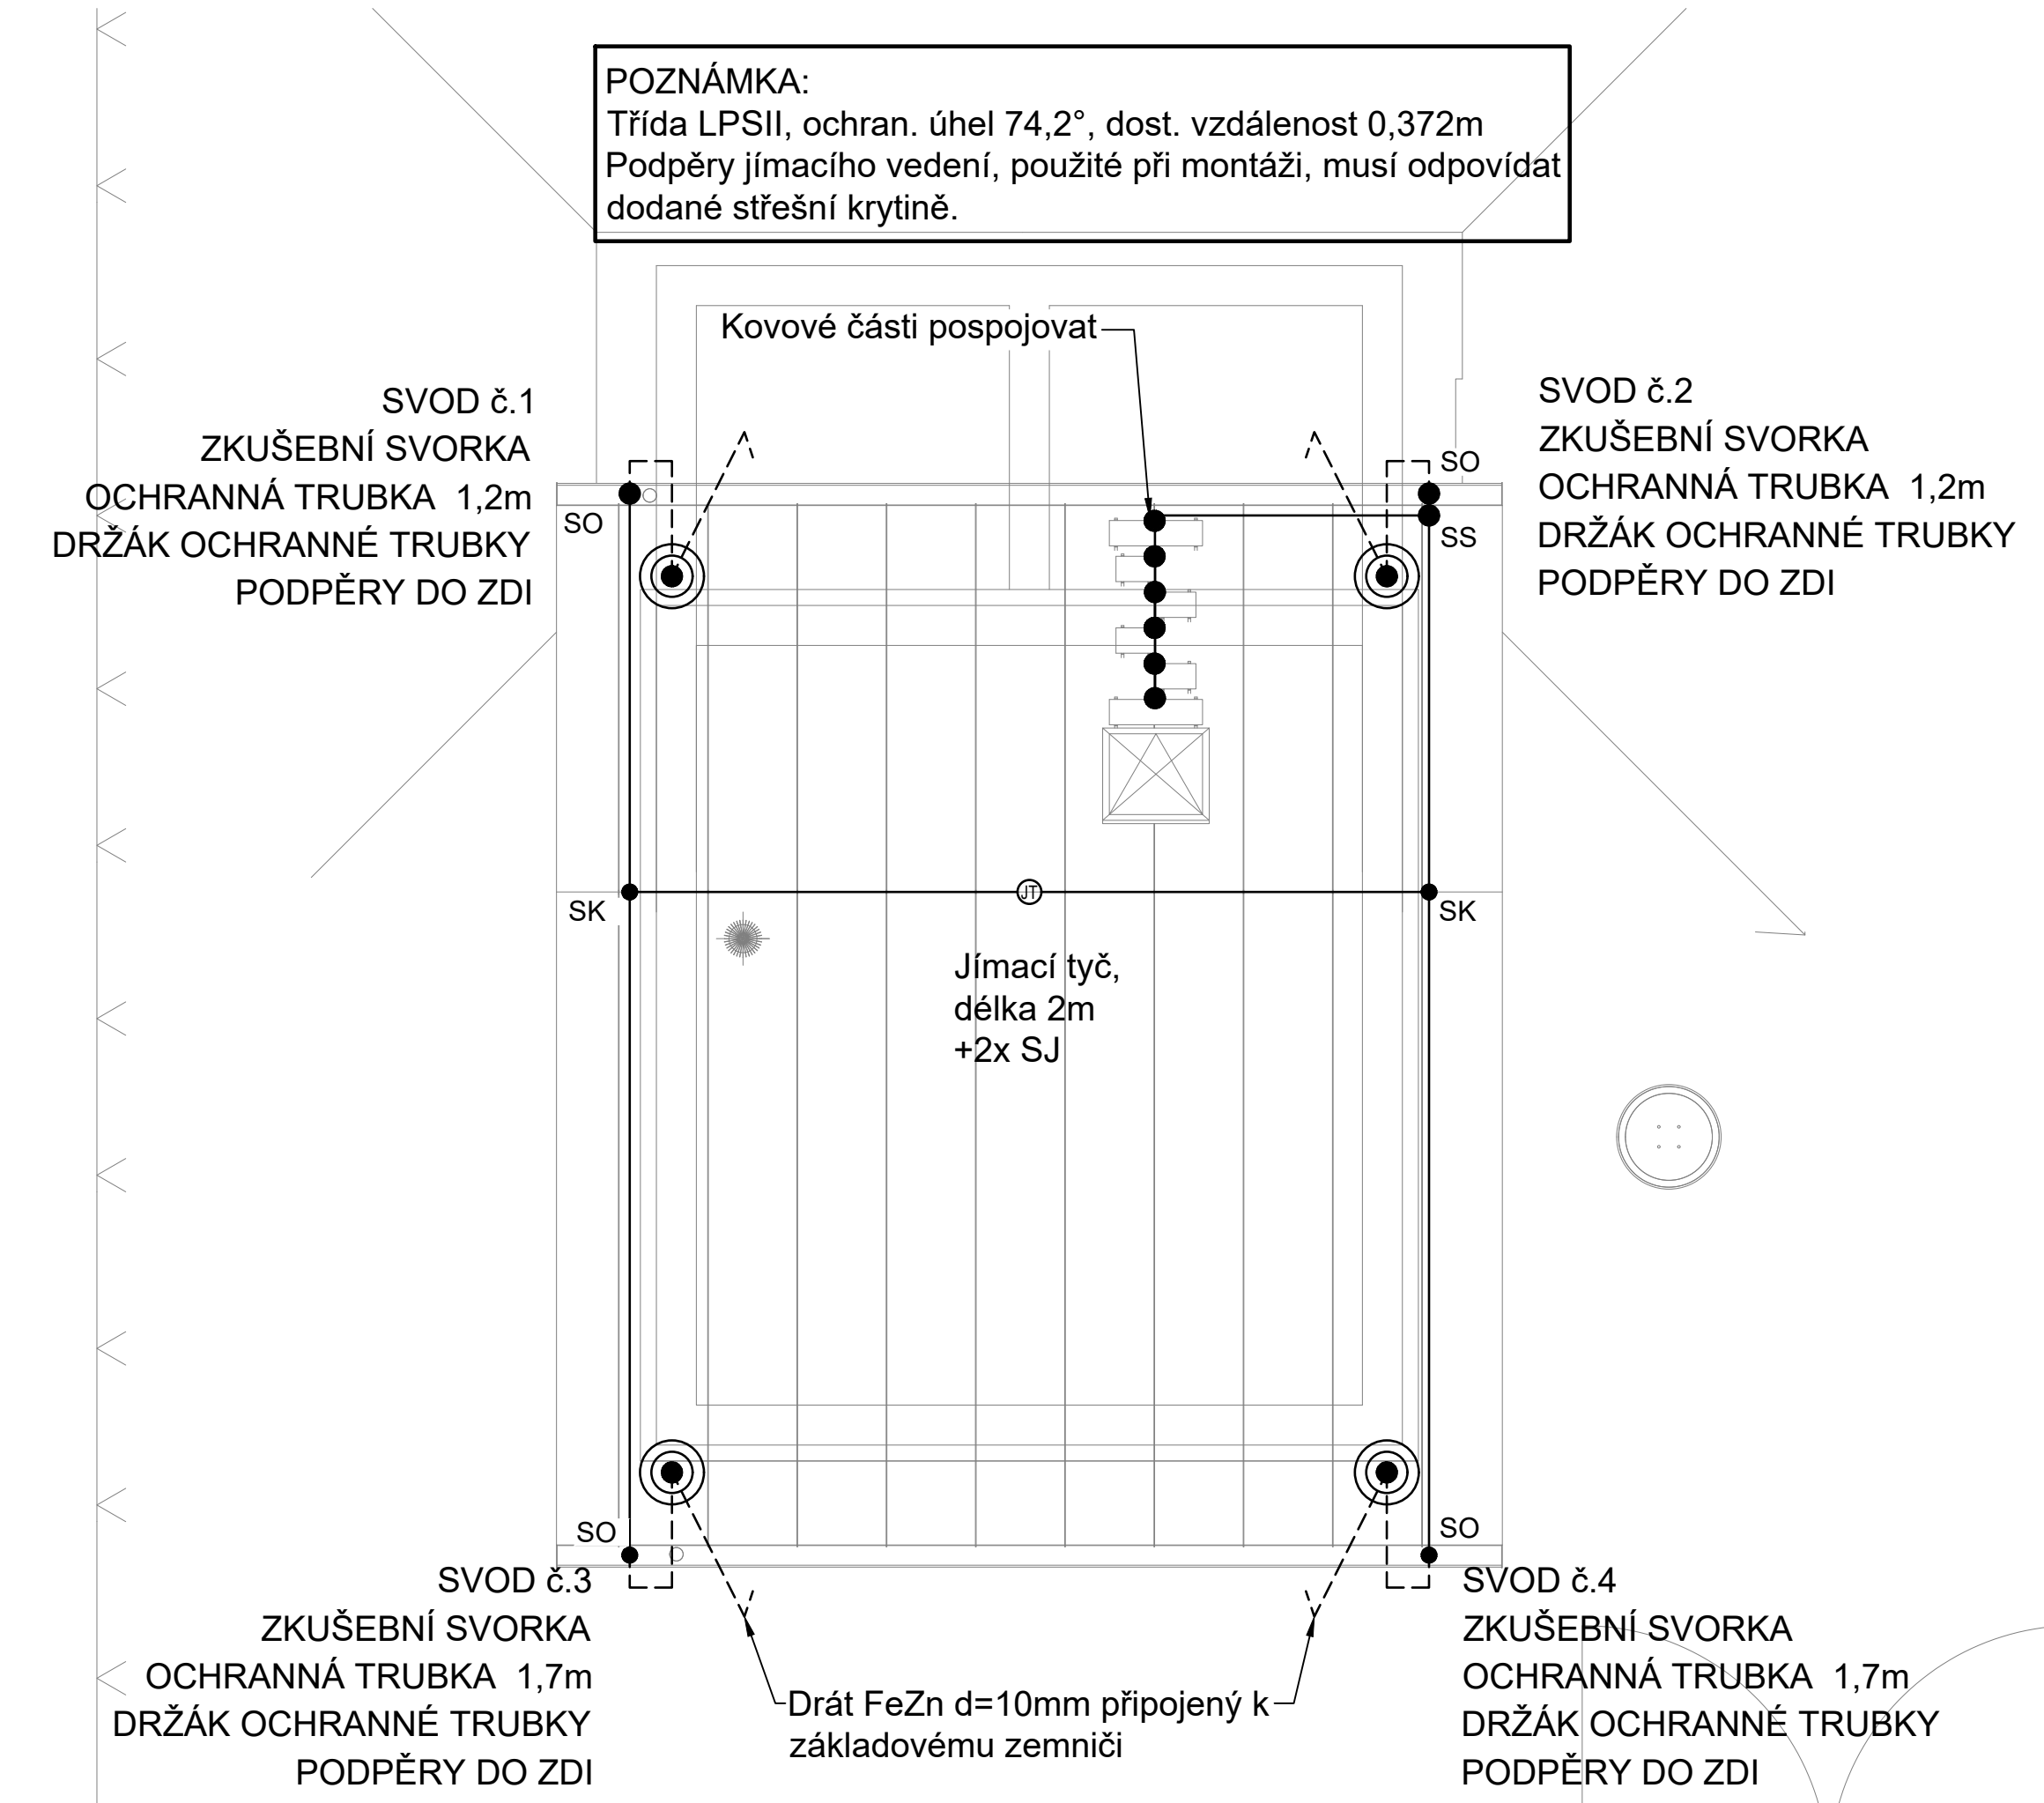


LEGENDA HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ:

- HOP SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ (EPS - ekvipotenciální svorkovnice)
- S SVÁR o min. délce 10cm s protikorozní ochranou
- SS SVORKA SPOJOVACÍ
- SK SVORKA KŘÍŽOVÁ
- ST-1 SVORKA NA POTRUBÍ S NEREZ PÁSKEM délky 1m
- SO SVORKA OKAPOVÁ
- SU SVORKA UNIVERZÁLNÍ
- SP SVORKA PŘIPOJOVACÍ
- SJ SVORKA K JÍMACÍ TYČI
- ZB ZEMNÍČÍ BOD NEREZ S UTĚŠŇOVACÍ PODLOŽKOU
- SZ+OT SVORKA ZKUŠEBNÍ + OCHRANNÁ TRUBKA 1,7m
- JT JÍMACÍ TYČ (délka viz. výkres)
- J POMOCNÝ JÍMAČ Z DRÁTU AlMgSi T/2 D=8mm, délka 0,5m
- SS-A SPOJOVACÍ SVORKA PRO PŘIPOJENÍ ARMOVÁNÍ
- PÁSEK FeZn 30/4mm VE VÝKOPU 35/60 cm V ZEMI
- PÁSEK FeZn 30/4mm V ZÁKLADECH OBJEKTU
- VÝVOD PÁSEK FeZn 30/4mm
- VÝVOD DRÁT NEREZ D=10mm
- JÍMACÍ VEDENÍ DRÁT AlMgSi T/2 D=8mm
- VÝVOD DRÁT FeZn D=10mm

SPOJE V ZEMI A BETONU BUDOU CHRÁNĚNY PROTI KOROZI ZAASFALTOVÁNÍM.
ZEMNÍČ VČETNĚ VÝVODŮ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO.
OCHRANA PŘED BLESKEM BUDE ZHOVENA V SOULADU SE SOUBOREM NOREM ČSN EN 62305-1-4 ed.2.

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská spol. - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha Tel.: +420 266 109 335 E-mail: info.praha@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Radovan Haloun, CSc.	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Šulc	
Vypracoval	Ing. Jiří Hromek	
Kontroloval	Ing. Aleš Mucha, MBA	

Investor	Vodárenská společnost Tábor, s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor	
Objednatel	Vodárenská společnost Tábor, s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor	

Formát	4xA4	Měřítko	1:50	Stupeň	ZD	Datum	12/2024	Zakázkové číslo	1633123-18
--------	------	---------	------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE		
		D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.3 - PS 03 VDJ ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST		
Příloha		UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD		Revize
		D.2.3.4		0