# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM STOKY - KAMENINOVÉ POTRUBÍ

## VÝKOP V KOMUNIKACI  VÝKOP V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU

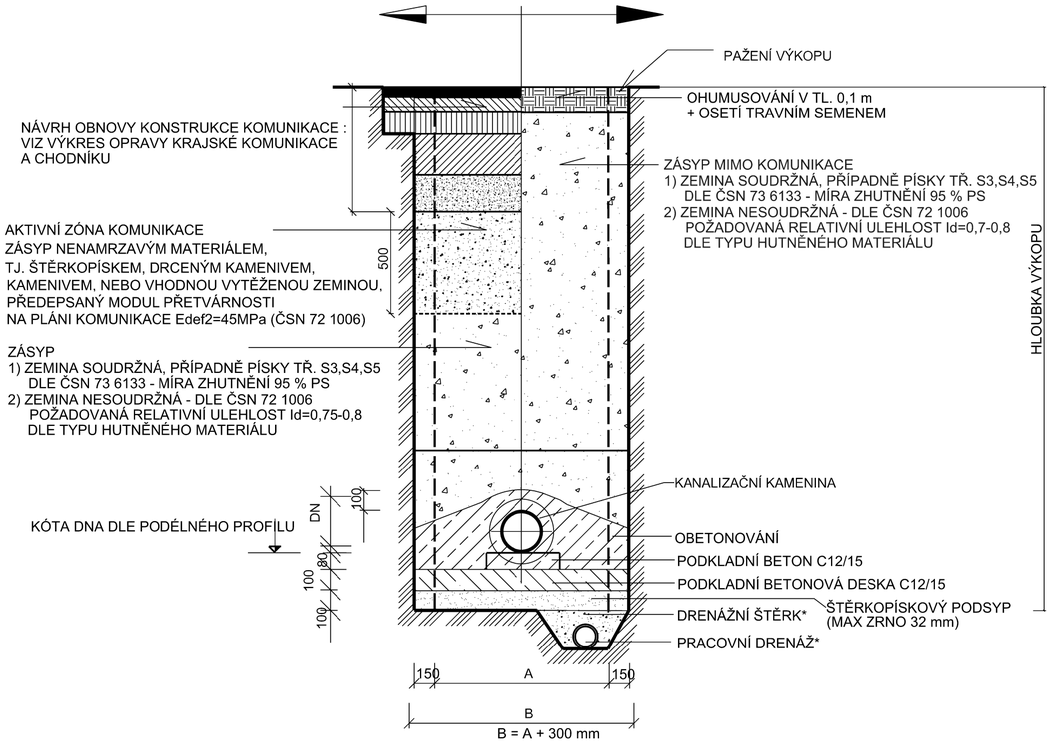


HUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU POTRUBÍ PO VRSTVÁCH tl. 0,2 - 0,3 m
VHODNOST MATERIÁLU PRO ZÁSYP VŽDY POSOUDIT GEOTECHNIKEM
*) V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY BUDE VYTVOŘENA PRACOVNÍ DRENÁŽ

## ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE ULOŽENÍ A NA PROFILU POTRUBÍ

NEJMENŠÍ ŠÍŘKOU RÝHY JE NEJVĚTŠÍ HODNOTA Z TABULEK 1 A 2.

TAB. 1

| DN | NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (OD + x) = "A" | | |
|---|---|---|---|
| | ZAPAŽENÁ RÝHA (m) | NEPAŽENÁ RÝHA | |
| | | ß > 60° | ß < 60° |
| Ø ≤225 | OD + 0,40 | OD + 0,40 | |
| >225 Ø ≤350 | OD + 0,50 | OD + 0,50 | OD + 0,40 |
| >350 Ø ≤700 | OD + 0,70 | OD + 0,70 | OD + 0,40 |
| >700 Ø ≤1200 | OD + 0,85 | OD + 0,85 | OD + 0,40 |

ÚDAJ OD + x ("A") ODPOVÍDÁ x/2 NEJMENŠÍMU PRACOVNÍMU PROSTORU MEZI TROUBOU A STĚNOU RÝHY POPŘ. PAŽENÍM, KDE OD JE VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY V m

ß ÚHEL SKLONU STĚNY NEPAŽENÉ RÝHY - MĚŘENÝ K VODOROVNÉ OSE

TAB. 2

| NEJMENŠÍ HLOUBKA RÝHY (m) | NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY - "A" (m) |
|---|---|
| <1,00 | NEVYŽADUJE SE |
| ≥1,00 ≤1,75 | 0,80 |
| >1,75 ≤4,00 | 0,90 |
| >4,00 | 1,00 |

| Revize | Popis revize | Datum revize |
|---|---|---|
| – | - | - |


AQUA PROCON

**AQUA PROCON s.r.o.**
Projektová a inženýrská spol. - divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 266 109 335
E-mail: info.praha@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz


| | |
|---|---|
| Vedoucí projektu | Ing. Radovan Haloun, CSc. |
| Vedoucí dílčího projektu | Jan Krátoška |
| Zodpovědný projektant | Jan Krátoška |
| Vypracoval | Ing. Zuzana Čiháková |
| Kontroloval | Ing. Aleš Mucha, MBA |

| | |
|---|---|
| Investor | Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor |
| Objednatel | Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor |

| Formát | Měřítko | Stupeň | Datum | Zakázkové číslo |
|---|---|---|---|---|
| 3xA4 | | DPS | 04/2025 | 1658224-18 |

Projekt

**TÁBOR, UL. SOBĚSLAVSKÁ**
**– OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE**

D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
D.2 - VZOROVÉ VÝKRESY

Souprava

| Příloha | Číslo přílohy | Revize |
|---|---|---|
| VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM STOKY - KAMENINOVÉ POTRUBÍ | D.2.1 | 0 |