POHLED NA VJEZD

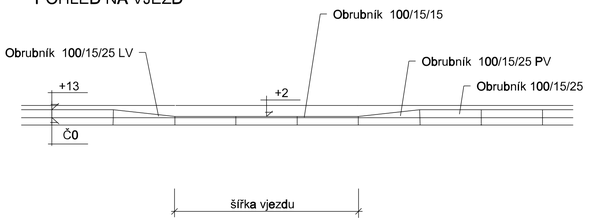

PŘÍČNÝ ŘEZ

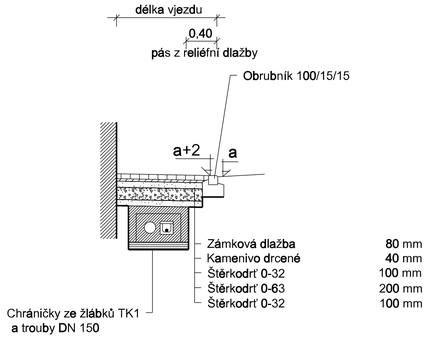

Poznámka: Budou zřízeny chráničky na stávající inženýrské sítě.

Podél obrubníku bude ve vjezdech zřízen varovný pás š. 40 cm z reliéfní dlažby, který bude upozorňovat na místa, kde je nadvýšení obrubníku menší než 80 mm, tj. bude mít přesah 55 cm na obě strany.

TABULKA VJEZDŮ VĚTVE C

Staničení	Šířka	Délka	Plocha	Ch. obr.	Bourání	Odpočet chodníků	Reliéf. dl. 80 mm	Reliéf. dl. 60 mm	Chrán.
0,023 P	7,70	1,80	14,17	-	13,0 dl.	14,17	3,08	0,44	3x8,00
0,030 L*	4,30	1,80	7,38	-	7,4 dl.	7,38	-	-	2x5,00+1x2,00
0,037 L	5,30	1,80	9,42	-	10,8 asf.	9,42	2,12	0,44	3x6,00+1x2,00
0,058 L*	4,90	1,80	8,61	-	8,6 asf.	8,61	-	-	3x5,00
0,061 P*	9,10	1,60	15,19	1,50	-	15,19	-	-	-
0,068 L	4,50	1,80	8,39	-	7,8 asf.	8,39	1,80	0,44	3x5,00
0,087 L	5,60	1,90	10,81	-	13,1 bet.	10,81	2,24	0,44	3x6,00
0,101 P	4,40	1,60	7,11	3,00	-	-	1,76	-	3x5,00
0,102 L	4,80	2,00	8,18	-	7,3 dl.	8,18	1,92	-	1x5,00
0,128 L	3,00	2,00	6,14	-	6,0 dl.	6,14	1,20	0,44	-
0,132 L	3,00	2,00	6,00	-	6,3 dl.	6,00	1,20	0,44	-
0,144 L	3,00	2,10	6,37	-	18,4 bet.	6,37	1,20	0,44	-
	41,30		107,77	4,50		100,66	16,52	3,08	23ks;124m
	18,30*								

Pozn. : * sklopený obrubník

Bourání:
- beton 31,50 m²
- dlažba 40,00 m²
- asfalt 27,20 m²

TABULKA VCHODŮ VĚTVE C

Staničení	Šířka	Délka	Plocha	Ch. obr.	Bourání
0,018 P	3,10	0,70	2,28	-	2,3 dl.
0,026 L	2,30	1,10	2,31	-	2,3 dl.
0,050 P	2,90	0,40	0,72	-	0,7 dl.
0,054 P	2,90	0,20	1,31	-	1,3 dl.
0,075 P	1,00	1,60	1,63	2,00	-
0,088 P	1,50	1,60	2,39	3,00	-
0,104 P	1,20	1,60	1,90	3,50	-
0,148 L	6,30	2,10	13,37	8,50	6,3 bet.
			25,91	17,00	

Bourání:
- beton 6,30 m²
- dlažba 6,60 m²

TABULKA VJEZDŮ VĚTVE D

Staničení	Šířka	Délka	Plocha	Ch. obr.	Bourání	Odpočet chodníků	Reliéf. dl. 80 mm	Reliéf. dl. 60 mm	Chránička
0,012 L	3,90	1,80	7,11	-	6,8 dl.	7,11	1,56	0,44	3x4,00
0,021 P	3,00	1,80	5,33	-	5,7 dl.	5,33	2,15	0,44	2x3,00
0,029 P*	3,50	1,70	5,95	-	6,2 dl.	5,95	-	-	3x4,00
0,031 L*	3,50	1,80	6,24	-	6,0 dl.	6,24	-	-	3x4,00
0,043 P*	3,00	1,70	4,89	-	5,1 dl.	4,89	-	-	3x3,00
0,054 L	3,00	1,90	5,63	-	5,6 dl.	5,63	1,20	0,44	3x3,00
0,059 L*	2,40	1,80	4,24	-	4,1 bet.	4,24	-	-	3x3,00
0,064 P	3,10	1,50	4,49	-	4,7 dl.	4,49	1,24	0,44	3x3,00
0,083 P	4,40	1,60	6,91	-	7,1 dl.	6,91	1,76	0,44	3x5,00+1x1,00
0,089 P*	4,50	1,50	6,63	4,50	7,0 dl.	6,63	-	-	3x5,00
0,096 L	3,60	1,80	6,32	-	6,1 dl.	6,32	1,44	0,44	4x4,00
0,106 L*	2,50	1,70	4,34	-	4,1 dl.	4,34	-	-	4x3,00
0,122 L	2,50	1,80	4,39	-	4,1 dl.	4,39	1,00	0,44	3x3,00
0,129 P	3,30	1,90	5,16	-	5,4 a.	5,16	1,32	0,44	3x4,00
0,145 L	3,70	2,40	6,96	-	7,85 dl.	6,96	1,48	0,44	3x4,00
0,149 P*	3,30	2,40	7,85	-	9,05 a.	7,85	-	-	3x4,00
0,157 L	5,30	1,90	9,97	-	9,96 dl.	9,97	2,12	0,44	3x6,00
0,159 P	3,90	1,50	5,79	-	5,79 dl.	5,79	1,56	0,44	3x4,00
0,184 P	3,00	1,55	4,52	-	4,56 dl.	4,52	1,20	0,44	3x3,00
0,189 P	3,30	1,55	5,00	-	5,00 dl.	5,00	1,32	0,44	3x3,00
0,190 L	13,90	1,75	24,77	-	24,73 dl.	24,77	5,56	0,44	3x14,00
0,213 P	3,00	1,60	4,83	-	4,74 dl.	4,83	1,20	0,44	3x3,00+1x1,00
0,222 P	3,10	1,60	4,98	-	4,98 dl.	4,98	1,24	0,44	3x3,00
0,224 L	7,50	1,95	14,46	-	14,50 dl.	14,46	3,00	0,44	3x8,00
0,252 P	6,60	1,60	10,69	-	10,45 dl.	10,69	2,64	0,44	3x7,00
0,263 P	3,00	1,53	4,55	-	4,60 dl.	4,55	1,20	0,44	3x3,00
0,268 L	2,20	1,80	4,07	-	4,14 zám.	4,07	0,88	0,44	3x3,00
	85,30		186,07	4,50		186,07	35,07	8,80	84ks;354m
	22,70*								

Pozn. : * sklopený obrubník

Bourání:
- beton 4,10 m²
- dlažba 169,80 m²
- asfalt 14,45 m²

TABULKA VCHODŮ VĚTVE D

Staničení	Šířka	Délka	Plocha	Ch. obr.	Bourání
0,139 P	5,80	1,00	5,48	-	5,50 a
0,147 P	0,40	0,20	0,10	-	0,20 a
			5,58		5,70 a

–		–	–
Revize		Datum revize	Schválil

AQUA PROCON

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost - divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	Podpisy	Paré
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Martan		
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Martan		
Vypracoval	Ing. Klára Švachová		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun		
Investor	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor		
Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor		

Akce:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, II.ETAPA

Objekt: SO 21 – KOMUNIKACE

Zakázkové číslo	1393814
Stupeň	DPS
Datum	09/2014
Soubor	vjezdy.dgn
Tiskový soubor	D.3.7_3_OCE.plt
Formát	4 x A4
Měřítko	-

Příloha: VÝKRES VJEZDŮ

Číslo přílohy: **D.3.7**

Revize: 0