




BETONOVÝ BLOK PRO T KUS :

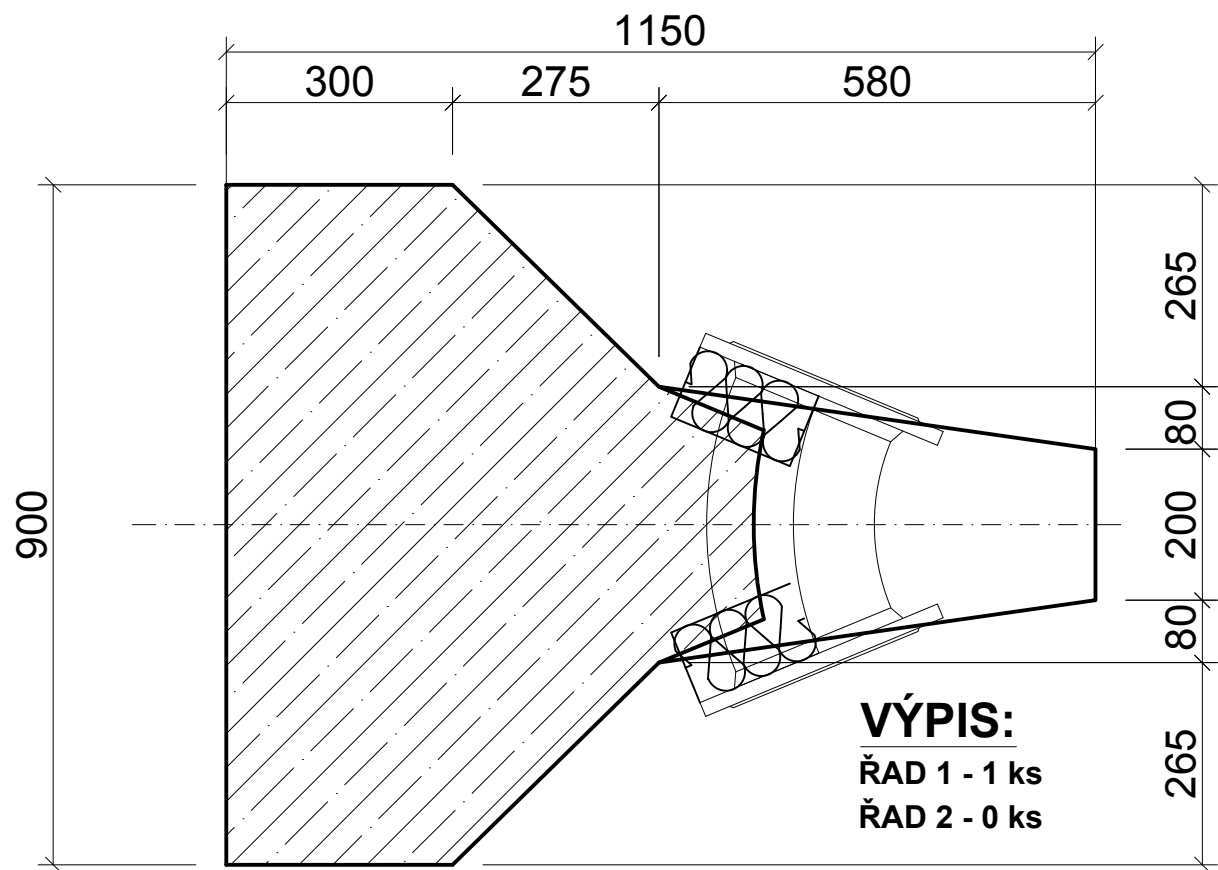


CELKEM 2KS

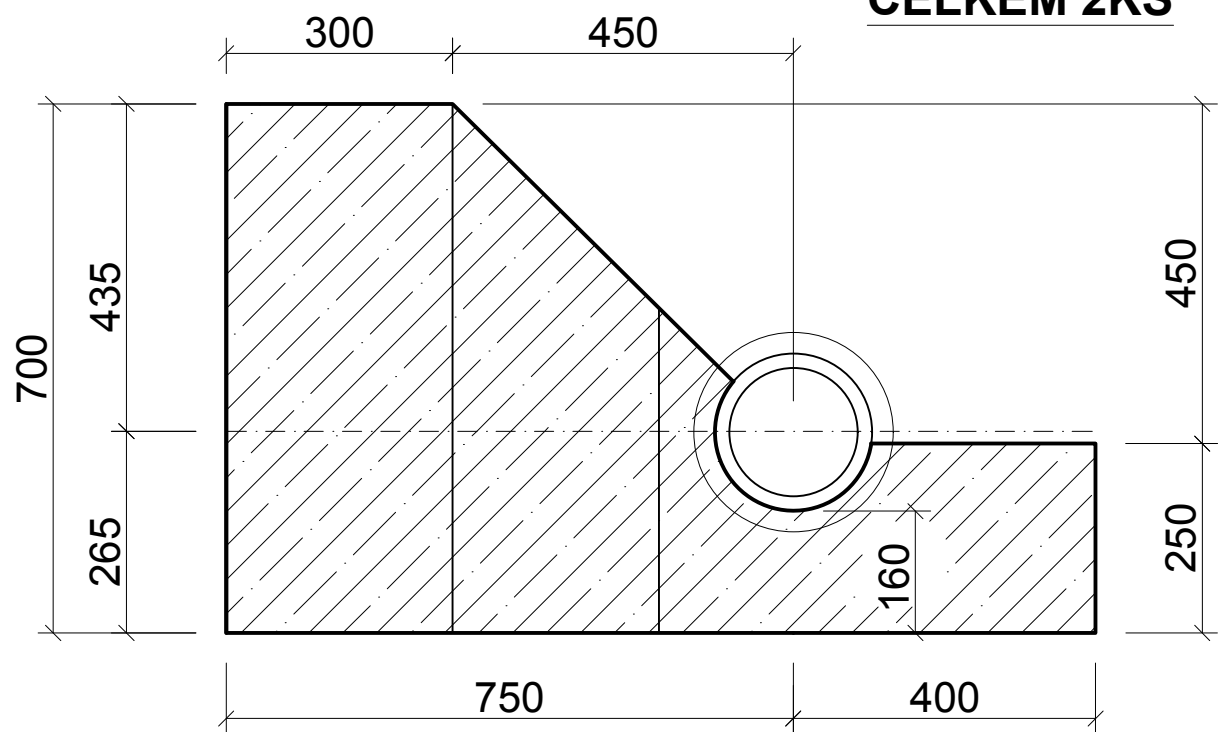


BETONOVÝ BLOK PRO T KUS - DN200 - PN25 :

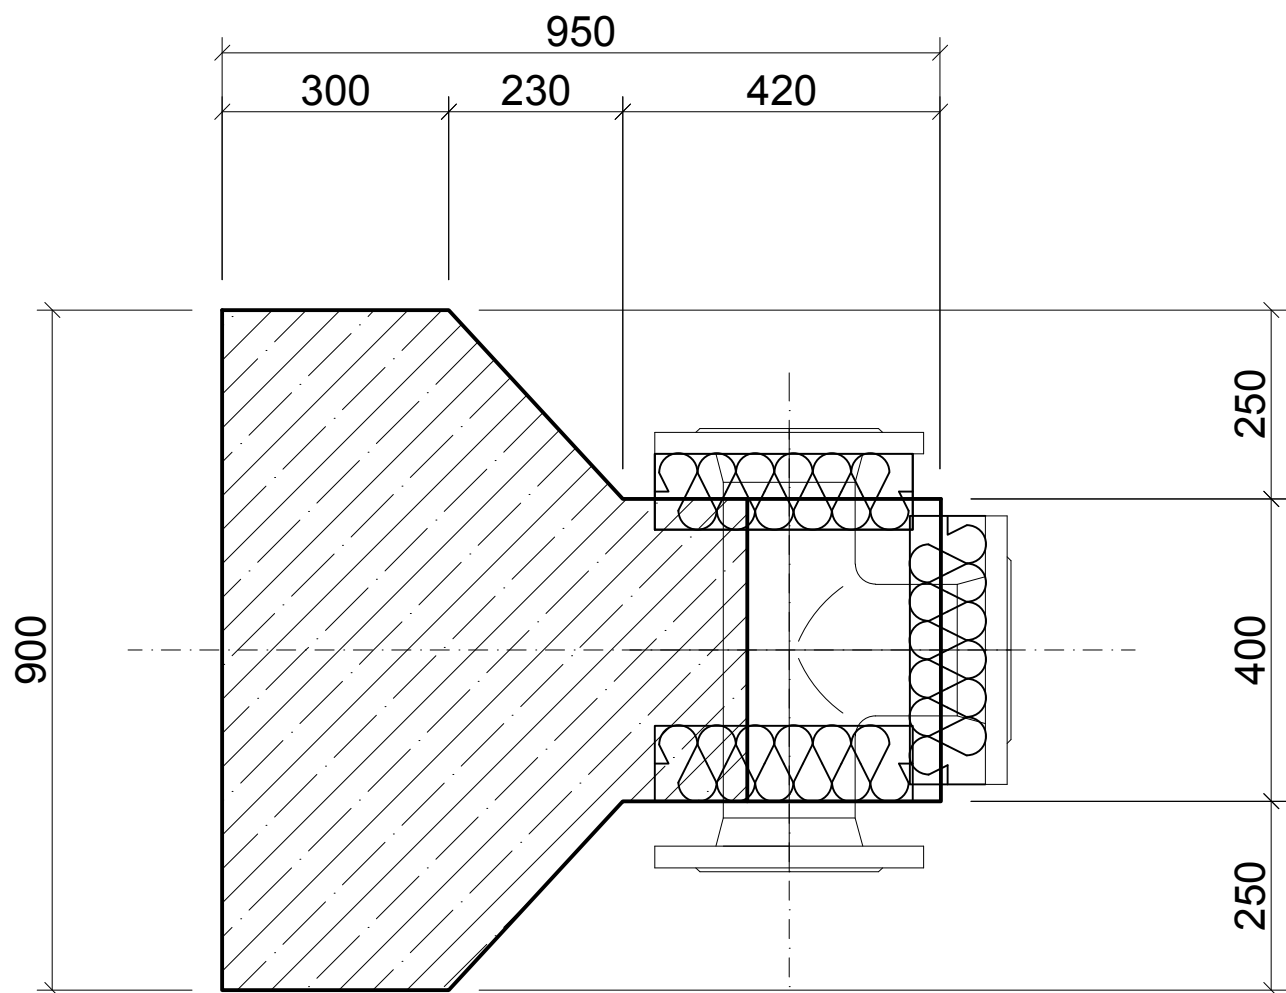


CELKEM 3KS

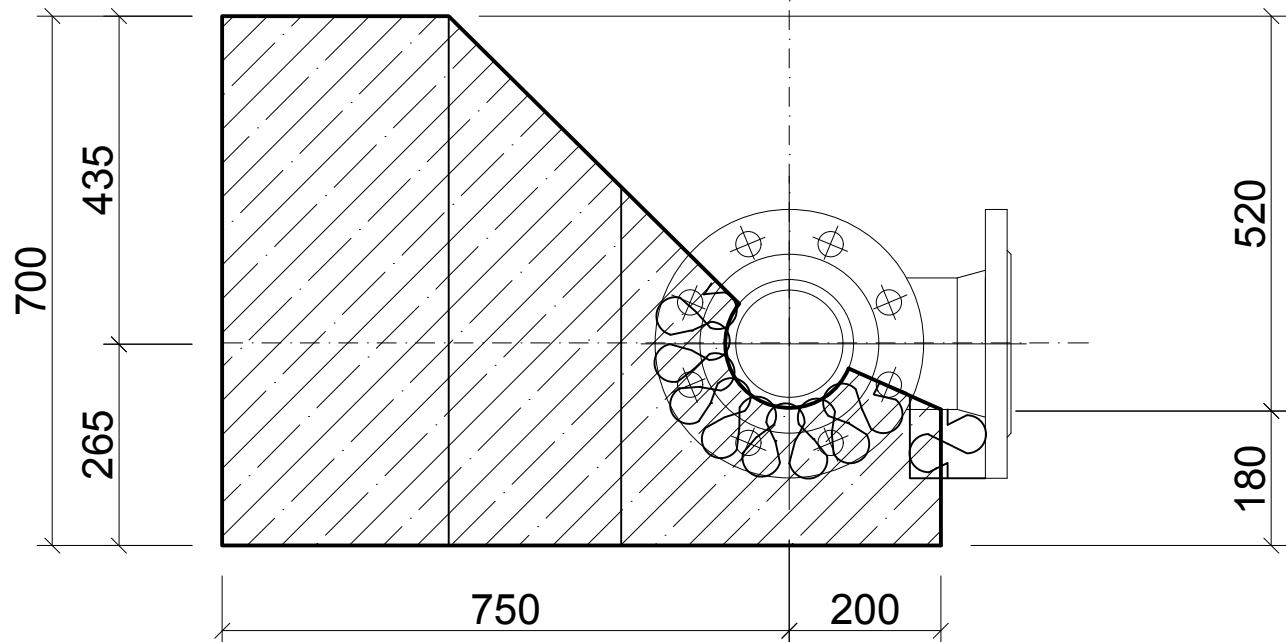


BETONOVÝ BLOK PRO N KUS :

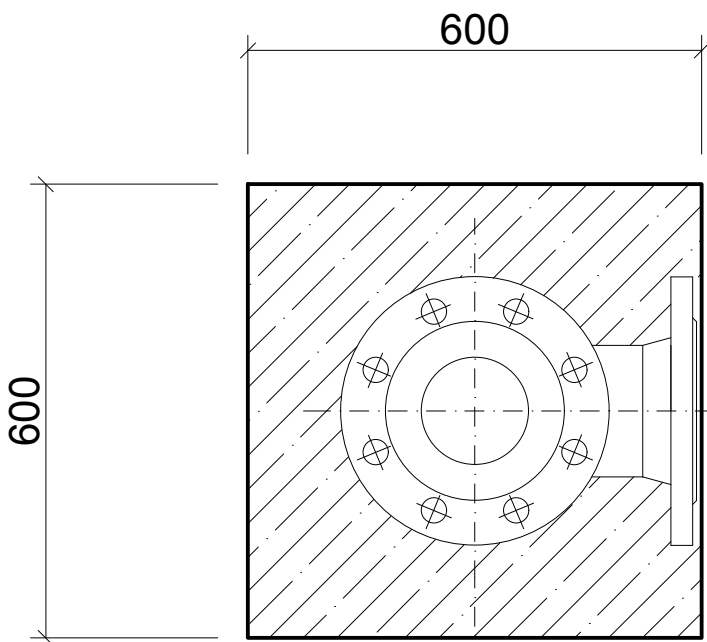


CELKEM 3KS

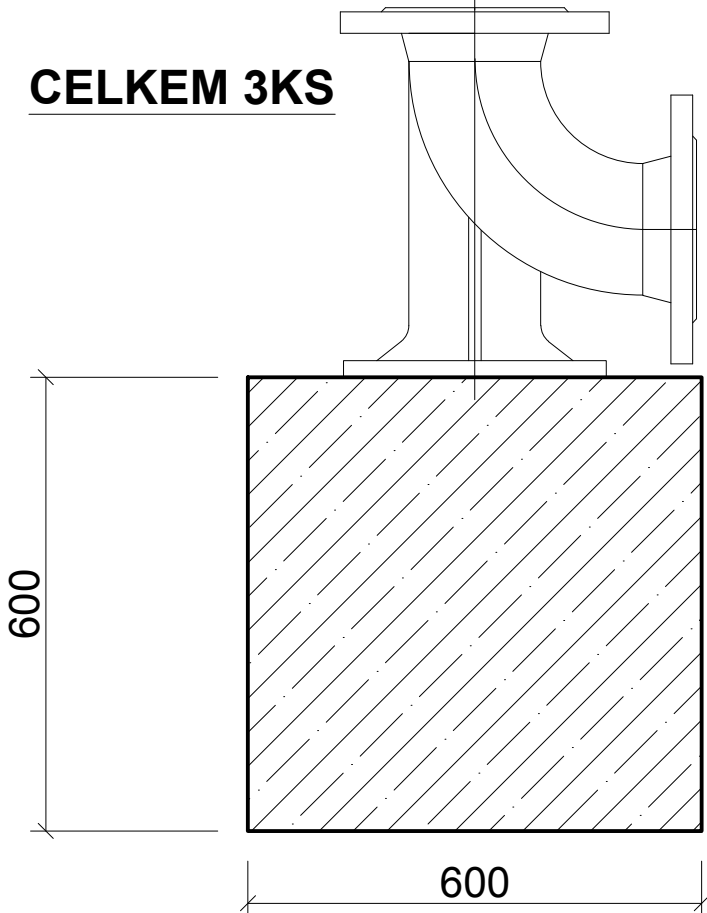

BETONOVÝ BLOK ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP  
(ZAKONČENÍ NAPOJOVACÍHO VÝVODU)

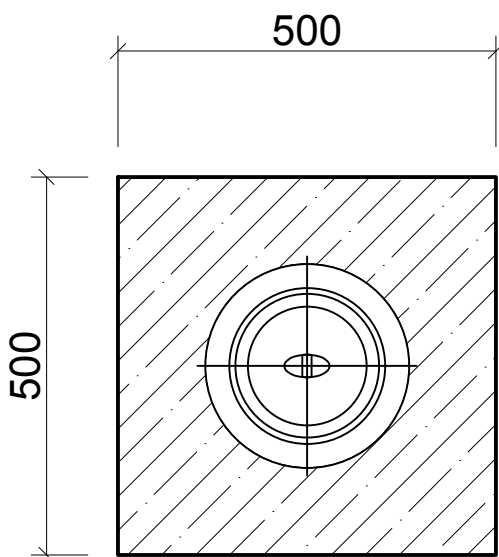

CELKEM 1KS

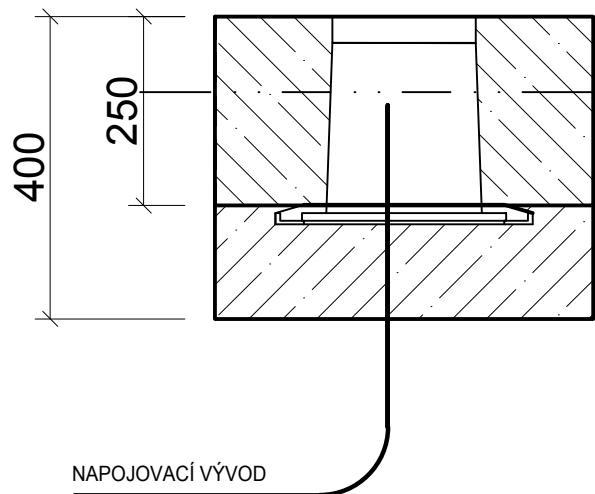

TERÉN

POZNÁMKA:

- KOTVÍCÍ BLOK BUDE PROVÁDĚN Z BETONOVÉ SMĚSI C16/20-XC2.
- STYK BETONU A LITINOVÉ TVAROVKY BUDE OCHRÁNĚN LEPENKOU (NAPŘ. A400)
- U PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ BUDOU SPOJOVACÍ ŠROUBY OCHRÁNĚNY PŘED ZABETONOVÁNÍM POLYSTYRENOVOU VLOŽKOU V TL. MIN. 100MM - TAK ABY PRO MATKY A ŠROUB PŘESAHUJÍCÍ MATKU MIN. NA DVA ZÁVITY A MANIPULACI U BLOKU BYLO MIN. 80MM VOLNÉHO PROSTORU (PO ODEJMUTÍ POLYSTYRENOVÉ VLOŽKY).

<b>VAK projekt</b> s.r.o. Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice 3 Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz		SO-01
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. PETR KOHOUTEK	VYPRACOVAL RADEK VOLDŘICH	KOPIE ČÍSLO
OKRES TÁBOR - JIHOČESKÝ KRAJ	MÍSTO STAVBY K.Ú. MĚŠICE U TÁBORA (trasa Měšice - Smyslov)	STUPEŇ PROJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
INVESTOR VODÁŘ. SPOL. TÁBORSKO, KOSOVA 2897, 390 02 TÁBOR	NÁZEV AKCE <b>OBNOVA VODOVODU MĚŠICE - SMYSLOV</b>	DATUM PROJEKTU <b>V./2024</b>
STAVEBNÍ OBJEKT <b>SO-01 - PŘÍVODNÍ ŘAD - I. ETAPA</b>	OBSAH VÝKRESU <b>BETONOVÉ BLOKY NA POTRUBÍ</b>	FORMÁT VÝKRESU <b>6x A4</b>
		MĚŘÍTKO <b>1:10</b>
		Č. VÝKRESU <b>D.01-8</b>